

HANDLEIDING/MANUAL/ANLEITUNG CLS SERIES


MET SENSOR & NOODMODULE
WITH SENSOR & EMERGENCY BACKUP
MIT SENSOR & NOTMODUL



KOOPMANINTERLIGHT.NL
INTERLIGHTGMBH.DE



INSTALLATIE/INSTALLATION/INSTALLATION

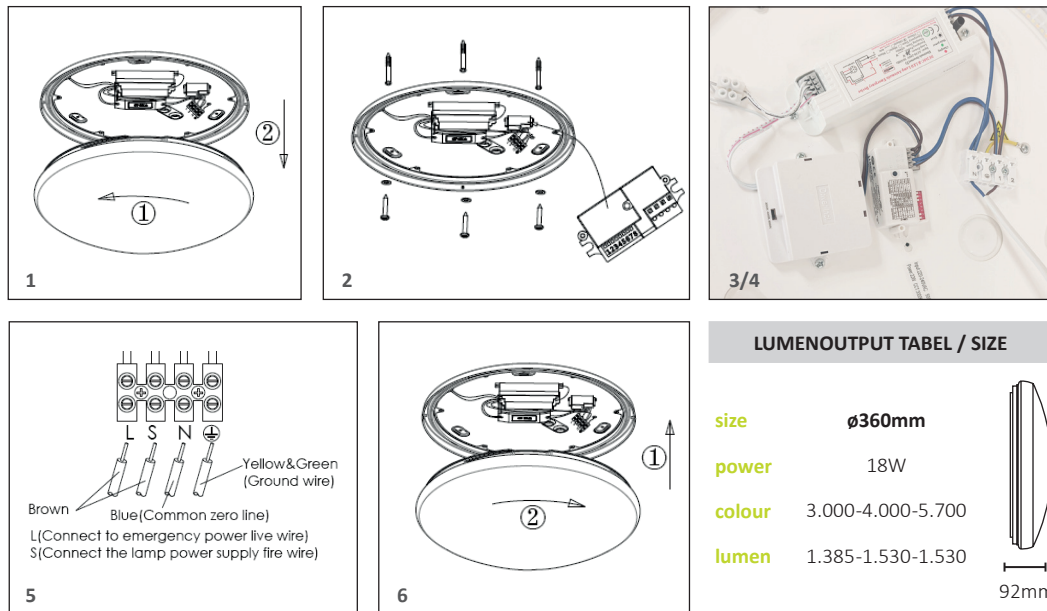

- NL**
1. Open de plafonnière door de kap af te nemen middels een draaiende beweging.
 2. Bevestiging de behuizing met de benodigde materialen.
 3. Gebruik de schakelaar om de gewenste lichtkleur te selecteren, 3.000, 4.000 of 5.700K.
 4. Stel middels de dipswitches de instellingen voor de sensor in.
 5. Sluit de netvoeding aan volgens de afbeelding.
 6. Bevestig de kap van de plafonnière met een draaiende beweging.
- EN**
1. Open the ceiling light by taking off the cover using a twisting motion.
 2. Attach the housing with the necessary materials.
 3. Use the switch to select the desired colour temperature 3.000, 4.000 or 5.700K.
 4. Using the dipswitches, set the settings for the sensor.
 5. Connect the power supply according to the illustration.
 6. Attach the cover of the ceiling light with a twisting motion.
- DE**
1. Öffnen Sie die Deckenleuchte, indem Sie den Abdeckung mit einer Drehbewegung abnehmen.
 2. Befestigen Sie das Gehäuse mit den erforderlichen Materialien.
 3. Wählen Sie mit dem Schalter die gewünschte Farbtemperatur 3.000, 4.000 oder 5.700K.
 4. Stellen Sie mit den DIP-Schaltern die Einstellungen für den Sensor ein.
 5. Schließen Sie die Netzstromversorgung gemäß der Abbildung an.
 6. Befestigen Sie den Abdeckung der Deckenleuchte mit einer Drehbewegung

SENSOR INSTELLING / SENSOR SETTINGS / SENSOR EINSTELLUNG

Detection area

	1	2	
I	ON	ON	100% *
II	ON	-	75%
III	-	ON	50%
IV	-	-	25%

Daylight sensor

	6	7	8	
I	ON	ON	ON	2Lux
II	ON	ON	-	10Lux
III	-	ON	-	25Lux
IV	ON	-	-	50Lux
V	-	-	-	Disable *

Hold time

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	5S *
II	ON	ON	-	30S
III	ON	-	ON	1min
IV	ON	-	-	3min
V	-	ON	ON	5min
VI	-	ON	-	10min
VII	-	-	ON	20min
VIII	-	-	-	30min

* = Factory settings

Detection Area: 100%
Hold Time: 5S
Daylight Sensor: Disable

LET OP / NOTE / ACHTUNG

Let op: laad de noodunit batterij voor gebruik eerst 24 uur op.

Je kunt de fase draad met L of S verbinden:

Bij verbinding met L functioneert het armatuur alleen als nood-armatuur: alleen als de stroom uitvalt.

Bij verbinding met S functioneert het armatuur als nood-armatuur én is het schakelbaar (U dient dan de L & de S met elkaar te verbinden, zodat de noodbatterij opgeladen wordt).

Achtung: Laden Sie die Batterie des Notstromgeräts vor der Verwendung 24 Stunden lang auf.

Sie können die Phasenleitung an L oder S anschließen:

Wenn Sie ihn an L anschließen, funktioniert die Leuchte nur als Notleuchte: nur bei Stromausfall.

Bei Anschluss an S funktioniert die Leuchte als Notleuchte und ist schaltbar (Sie sollten dann L & S anschließen, damit der Notstromakku geladen wird).

Note: charge the emergency unit battery for 24 hours before use.

You can connect the phase wire to L or S:

When connected to L, the fixture only functions as an emergency fixture: only if the power fails.

When connected to S, the fixture functions as an emergency fixture AND is switchable (You must then connect the L & the S together so that the emergency battery is charged).

E

- NL** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E
Voor meer informatie over dit product: www.koopmaninterlight.nl
- EN** For more information on this product: www.koopmaninterlight.nl
This product contains a light source of energy efficiency class E
- DE** Für weitere Informationen zu diesem Produkt: www.koopmaninterlight.nl
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

