


Algemeen

Dit product mag alleen geïnstalleerd worden door een erkend installateur. Sluit de stroom af voor aanvang van de installatie. Monteer het product niet in ruimtes waar de temperatuur hoger is dan aangegeven. Hou brandbaar en ontvlambaar materiaal weg bij de lens en de lichtbron. Draag veiligheidshandschoenen en bril bij de installatie. Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Ondersteun het armatuur altijd. Zorg ervoor dat het armatuur volledig is afgekoeld voordat u begint met het onderhoud.






Uit


b

0

Stroom uitschakelen **1**




Boor een gat zoals in onderstaande tabel staat **2**

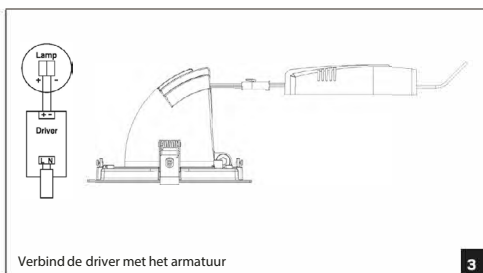

Verbind de driver met het armatuur **3**


Frame	IL-XFB	IL-XFM1V	IL-XFM2V	IL-XFM3V
Zaaggat	dia. 160	160x160	160x320	160x4 90

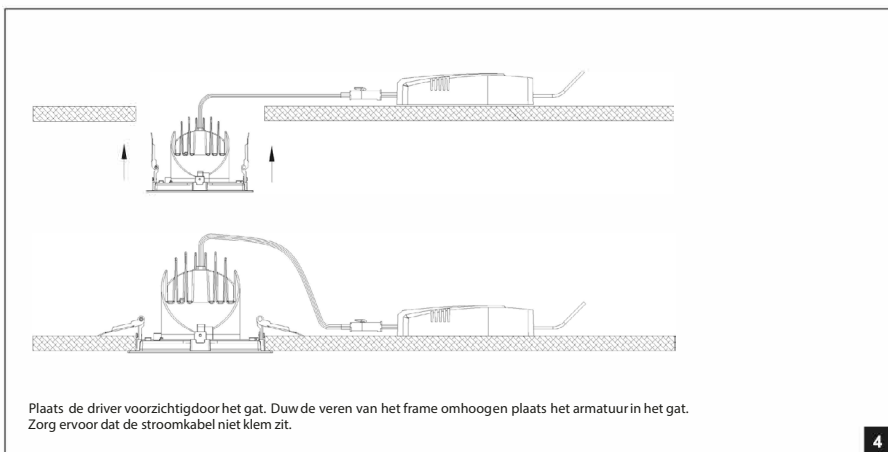

Plaats de driver voorzichtig door het gat. Duw de veren van het frame omhoog plaats het armatuur in het gat. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet klem zit. **4**

Onderdelen

onderdelen	frame	module	driver	lens
Opties	IL-XFB	2000lm	1-10V	24
	IL-XM1V	4000lm		36
	IL-XM2V			60
	IL-XM1V			reflector

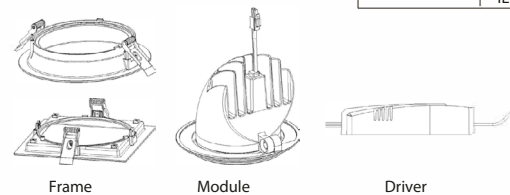

Assemblage

